

No: Dz2017101692



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人: 西安西核彩桥实业科技有限公司

产品型号名称: J-SAP-M-SB8304/HEX 型消火栓按钮

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心





国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2017101692

共 11 页 第 1 页

产品名称	消火栓按钮	型 号	J-SAP-M-SB8304/HEX
认证委托人	西安西核彩桥实业科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	西安西核彩桥实业科技有限公司	生产日期	2016 年 11 月
生产企业	西安西核彩桥实业科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	13 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017 年 5 月 23 日
检验依据	GB 16806-2006 《消防联动控制系统》 CNCA-C18-01: 2014 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验, 所检验项目符合 GB 16806-2006 《消防联动控制系统》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2017 年 8 月 7 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。		

批准: 

审核: 

编制: 

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017101692

共 11 页 第 2 页

认证委托人	西安西核彩桥实业科技有限公司		
通信地址	西安市航天基地航天东路 99 号		
联系电话	029-89231412-816	传 真	029-89231412-815

产 品 照 片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017101692

共 11 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消火栓按钮
- 2) 型号: J-SAP-M-SB8304/HE_x
- 3) 执行标准号: GB 16806-2006
- 4) 生产企业: 西安西核彩桥实业科技有限公司
- 5) 生产地址: 西安市航天基地航天东路 99 号 102 栋 5 层
- 6) 主要技术参数: 工作电压: DC24V
- 7) 接线端子标注: 有
- 8) 警告用语: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 159.0mm×146.0mm×80.5mm;
- 2) 外壳材质: 底座部分为金属, 其余部分为塑料;
- 3) 编码方式: 电子编码;
- 4) 从正常监视状态进入启动状态通过“使启动零件移位”完成;
- 5) 启动零件为可重复使用型, 启动状态复位仅能通过使用工具复位启动零件完成;
- 6) 具有一个启动确认灯, 正常监视状态时红色闪亮, 启动状态时红色常亮; 具有一个回答确认灯, 正常监视状态时不点亮, 回答状态时绿色常亮;
- 7) 与以下产品配接工作:
西安西核彩桥实业科技有限公司生产的 JB-QB-CH9000 型火灾报警控制器 (联动型)。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017101692

共 11 页 第 4 页

三、产品关键件描述:

1) 触点

型号: PB-85V 无锁 6P

生产者: 乐清市海通工贸有限公司

2) 启动零件

生产者: 浙江恒洲电子实业有限公司

3) 主芯片 (CPU)

型号: PIC16F676-I/SL

生产者: Microchip Technology Inc. (美国)

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：西安西核彩桥实业科技有限公司
产品型号：J-SAP-M-SB8304/HE_x

No: Dz2017101692
共 11 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	/
2	动作性能试验	5.12.1	满足标准要求。	合 格	/
3	测试手段检查	5.12.2	-	-	/
4	电源参数波动试验	5.12.3	满足标准要求。	合 格	/
5	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.16	满足标准要求。	合 格	/
6	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.17	满足标准要求。	合 格	/
7	静电放电抗扰度试验	5.18	满足标准要求。	合 格	/
8	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	满足标准要求。	合 格	/
9	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.20	满足标准要求。	合 格	/
10	低温（运行）试验	5.23	满足标准要求。	合 格	/
11	恒定湿热（耐久）试验	5.25	满足标准要求。	合 格	/
12	振动（正弦）（运行）试验	5.26	满足标准要求。	合 格	/
13	振动（正弦）（耐久）试验	5.27	满足标准要求。	合 格	/
14	冲击（运行）试验	5.29	满足标准要求。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：西安西核彩桥实业科技有限公司

No: Dz2017101692

产品型号：J-SAP-M-SB8304/HEX

共 11 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
15	雨淋试验	5.30	满足标准要求。	合 格	/
16	高温（运行）试验	5.31	满足标准要求。	合 格	/
17	交变湿热（运行） 试验	5.32	满足标准要求。	合 格	/
18	SO ₂ 腐蚀（耐久） 试验	5.33	满足标准要求。	合 格	/

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2017101692

共 11 页 第 7 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

3) 受试设备连接图

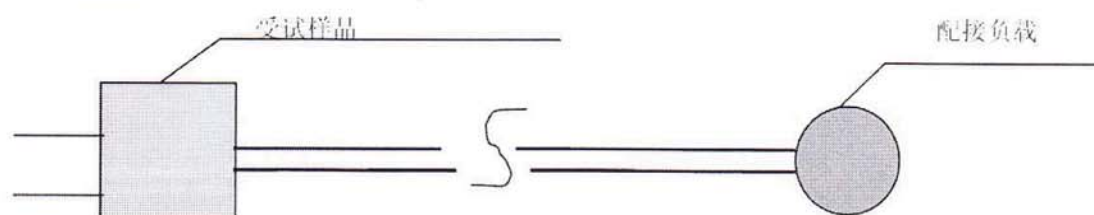

4) 试验布置示意图

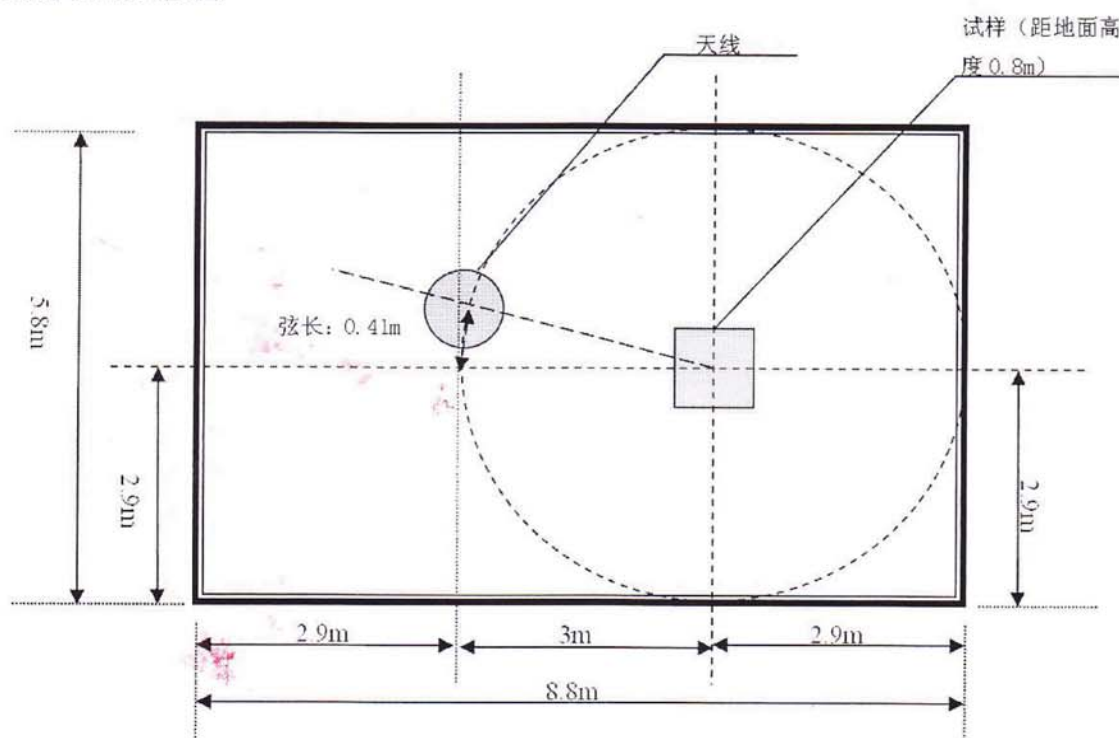

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2017101692

共 11 页 第 8 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 电磁屏蔽室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

3) 受试设备连接图

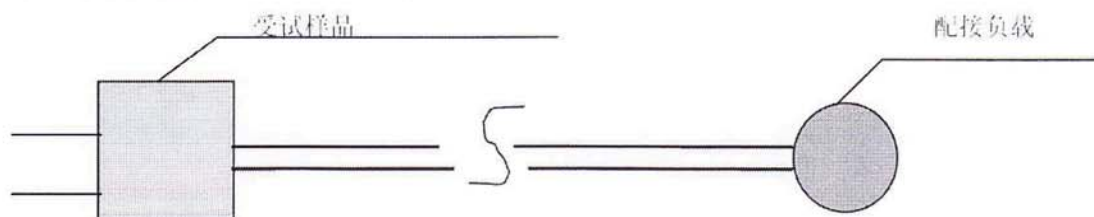

4) 试验布置示意图

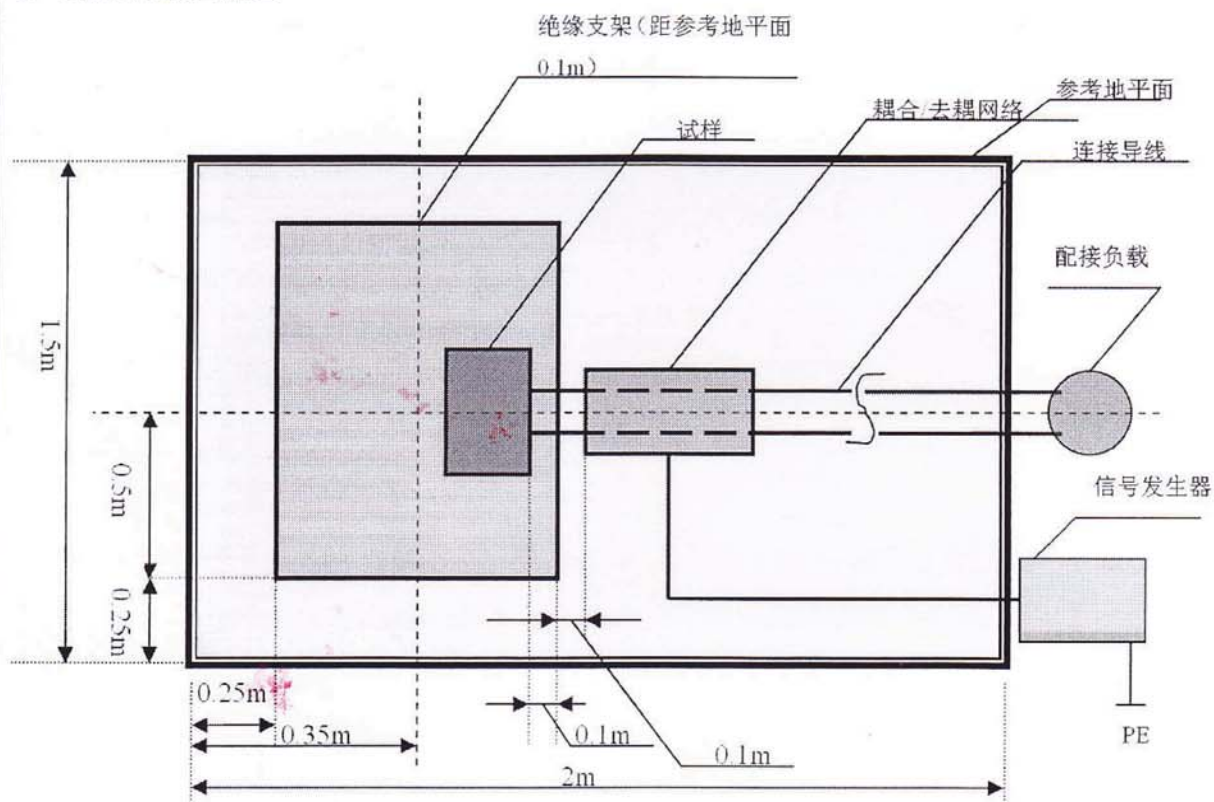

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2017101692

共 11 页 第 9 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

3) 受试设备连接图

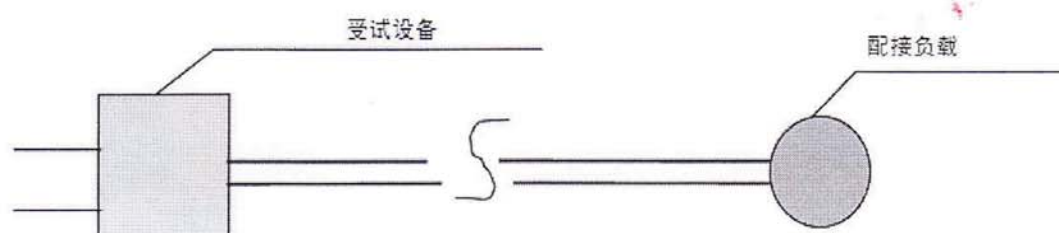

4) 试验布置示意图

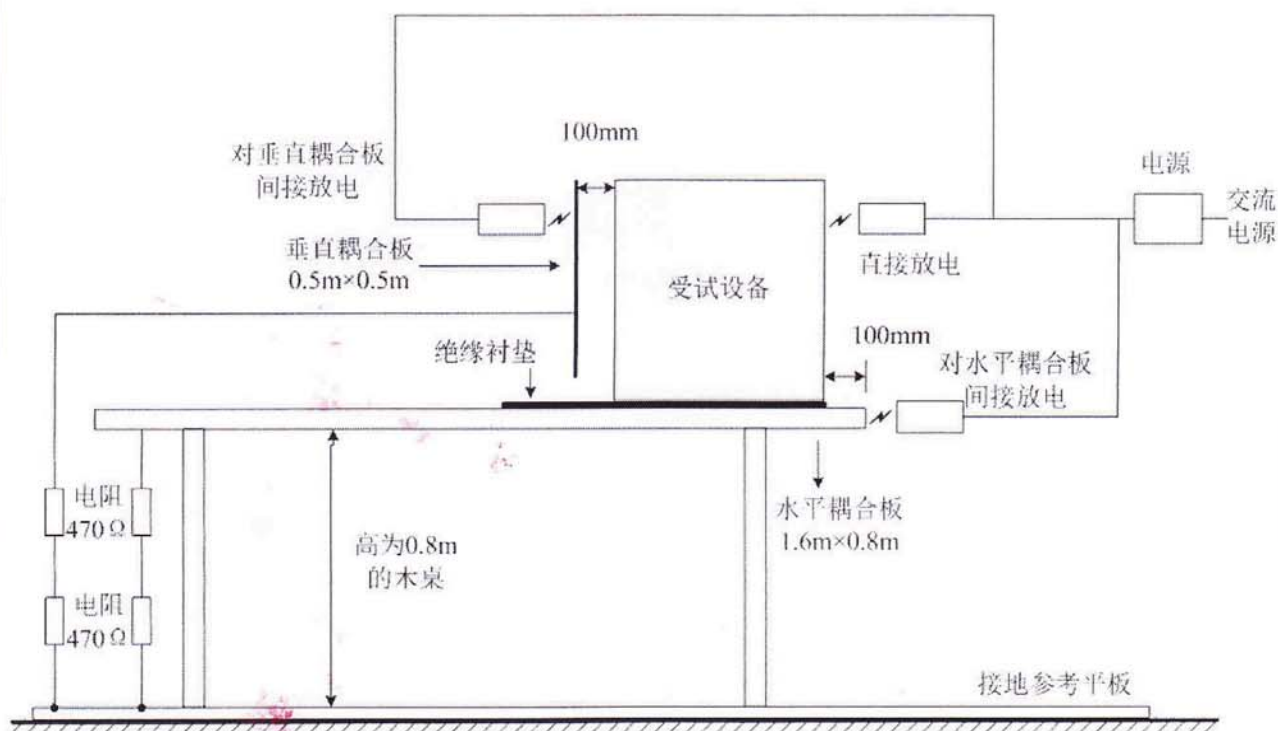

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017101692

共 11 页 第 10 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲发生器	NSG2025	合格

3) 受试设备连接图:

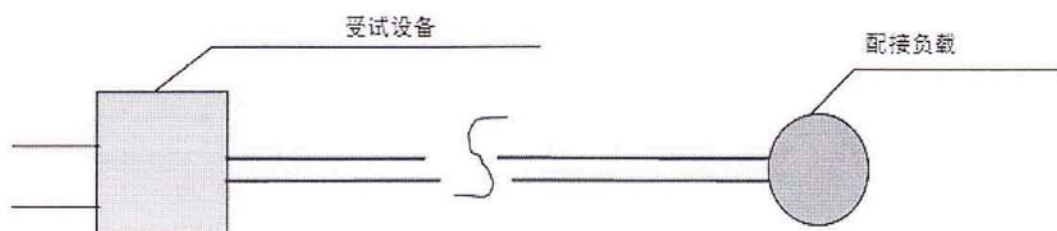

4) 试验布置示意图:

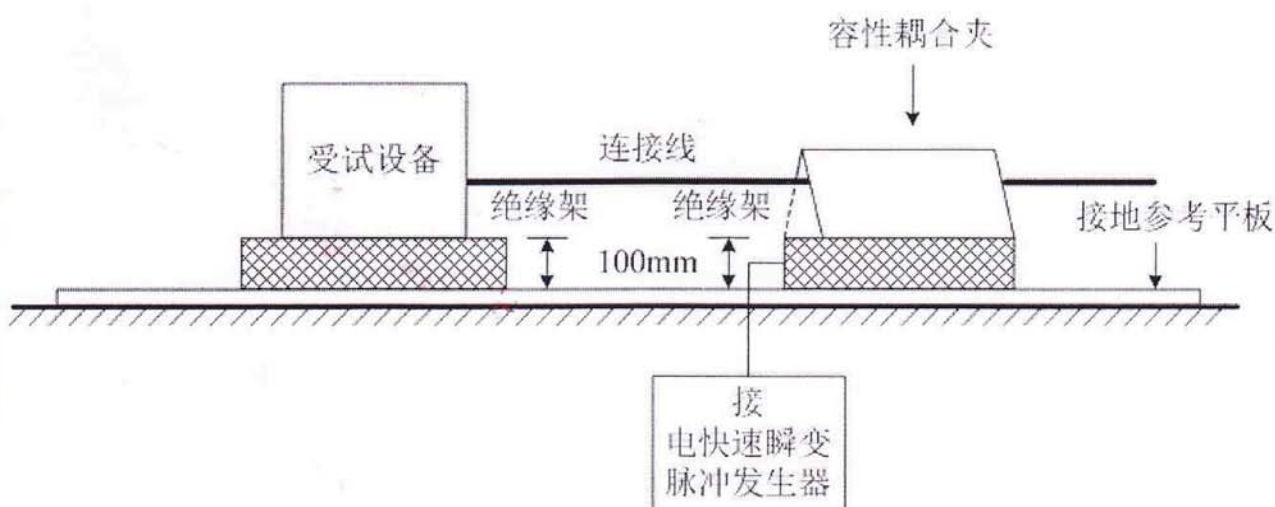

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2017101692


共 11 页 第 11 页

浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050/CDN117	合格

- 3) 受试设备连接图

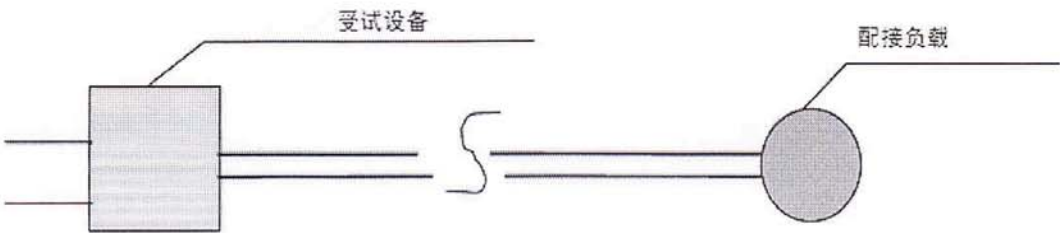

- 4) 试验布置示意图

