



210020349220



(2020)国认监认字(070)号



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0510

检 验 报 告

编 号: 2203W026

产 品 名 称: 模块接线箱

申 检 单 位: 西安西核彩桥实业科技有限公司

检 验 类 别: 委托检验



国家防爆电气产品质量检验检测中心
南阳防爆电气研究所有限公司

国家防爆电气产品质量检验检测中心
南阳防爆电气研究所有限公司
检 验 报 告

编 号: 2203W026

第 1 页 共 3 页

产品名称	模块接线箱	型号规格	CH8907/12S		
商 标	——	防爆标志	——		
申检单位 名称、地址	西安西核彩桥实业科技有限公司 西安市航天基地航天东路 99 号 102 栋 5 层				
制造单位 名称、地址	西安西核彩桥实业科技有限公司 西安市航天基地航天东路 99 号 102 栋 5 层				
检验类别	委托检验	样品编号	2203W026	到样日期	2022.3.18
样品来源	送样	样品等级	合格	样品数量	1 台
送样者	——	检验地点	试验室	检验日期	2022.3.23
依据标准	GB/T 4208-2017 外壳防护等级 (IP 代码)				
检验项目	1.外壳防护等级 (IP)				
检验结论	所检项目符合标准要求				
备注	——				
批准	杨利	审核	292	编制	蔡秋娟
签发日期 (盖章)	2022 年 03 月 24 日				



Electrical Apparatus
产品质量检验检测中心
报告
X & I

国家防爆电气产品质量检验检测中心
南阳防爆电气研究所有限公司
检 验 报 告

编 号: 2203W026

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目/ 标准条款	检验部位	检 验 结 果	
			判定	内 容
1	外壳防护 等级(IP) GB/T 4208-2017	整机	符合	5 级防尘试验：将样品置入防尘箱中，接上抽气管道，抽气负压值小于 2kPa，试验时间 8h，试验后检查样品内无进尘； 4 级防水试验：用喷嘴试验装置进行，流量 4.3L/min，试验时间 5min，试验后检查样品内无进水。

atus
有限公司
检测
用章
ST


国家防爆电气产品质量检验检测中心
南阳防爆电气研究所有限公司
检 验 报 告 (附页)

编 号: 2203W026

第 3 页 共 3 页

样 品 描 述

样品照片:

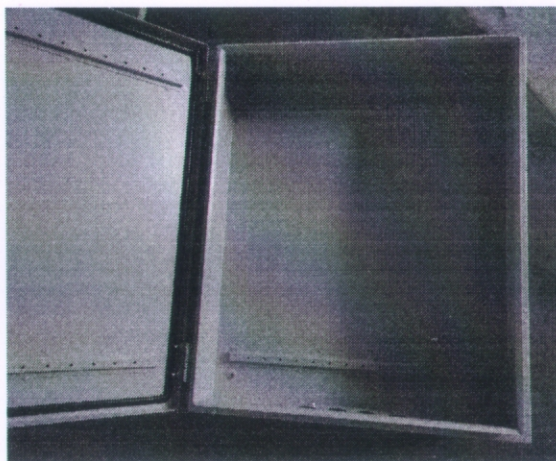

产品描述:

该产品由箱体和箱盖组成,箱体和箱盖之间有密封圈,外壳材质为钢,箱体上有 4 个电缆引入口。

以下空白

