

No Dz201300179



2011000170Z



(2011)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

申请单位名称 西安西核彩桥实业科技有限公司

产品型号名称 FS-100 型火灾显示盘

检 验 类 别 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心



国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

NoDz201300179

共 6 页 第 1 页

产品名称	火灾显示盘	型 号	FS-100		
申请单位	西安西核彩桥实业科技有限公司	检验类别	型式试验		
制 造 商	西安西核彩桥实业科技有限公司	生产日期	2012 年 12 月		
生产企业	西安西核彩桥实业科技有限公司	到样日期	2012 年 12 月 17 日		
样品数量	2 台	检验日期	自 2012 年 12 月 21 日 至 2013 年 1 月 21 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 17429-2011				
检验项目	全项				
检 验 结 论	我中心按国家标准 GB 17429-2011《火灾显示盘》的要求，对西安西核彩桥实业科技有限公司生产的 FS-100 型火灾显示盘样品进行了型式试验。 FS-100 型火灾显示盘样品满足 GB 17429-2011《火灾显示盘》的要求，经检验合格。 以下空白。  (检验专用章) 签发日期：二〇一三年一月二十五日				
备 注					

批准: 刘美华

审核: 王学来

编制: [Signature]

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz201300179

共 6 页 第 2 页

申请单位	西安西核彩桥实业科技有限公司				
通信地址	西安市高新区科技四路 192 号 101 室				
联系电话	029-88325529	传 真	029-88451639	邮政编码	710065

产 品 照 片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

N₀Dz201300179

共 6 页 第 3 页

产品铭牌内容:

1. 产品名称: 火灾显示盘
2. 型号: FS-100
3. 执行标准号: GB 17429-2011
4. 制造商名称: 西安西核彩桥实业科技有限公司
5. 产地: 陕西省西安市
6. 软件版本号: Ver1.0
7. 主要技术参数: 额定工作电压为 DC24V
8. 产品制造日期和产品编号

产品特性描述:

1. 外形尺寸: 170mm×115mm×48mm;
2. 外壳材质: 塑料;
3. 供电方式: 由火灾报警控制器(联动型)的直流 24V 供电;
4. 通过总线(RS485)与火灾报警控制器(联动型)连接;
5. 具有故障显示功能;
6. 与以下产品配接工作: 西安西核彩桥实业科技有限公司生产的 JB-QB-CH8000 型火灾报警控制器(联动型)。

产品关键件描述:

显示器件

型号: 12864ZA

生产厂: 深圳市亚斌电子有限公司

火灾显示盘检验结果汇总表

申请单位: 西安西核彩桥实业科技有限公司

№: Dz201300179

产品型号: FS-100

共 6 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.5	满足标准要求。	合 格	
2	基本功能试验	4.2	功 能 正 常。	合 格	
3	绝缘电阻试验	4.3	大于 500M Ω 。	合格	
4	泄漏电流试验	4.4			
5	电气强度试验	4.5			
6	射频电磁场辐射抗扰度试验	4.6	功 能 正 常。	合 格	
7	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	4.7	功 能 正 常。	合 格	
8	静电放电抗扰度试验	4.8	功 能 正 常。	合 格	
9	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	4.9	功 能 正 常。	合 格	
10	浪涌(冲击)抗扰度试验	4.10	功 能 正 常。	合 格	
11	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	4.11			
12	电源瞬变试验	4.12			
13	低温(运行)试验	4.13	功 能 正 常。	合 格	
14	恒定湿热(运行)试验	4.14	功 能 正 常。	合 格	
15	振动(正弦)(运行)试验	4.15	功 能 正 常。	合 格	
16	振动(正弦)(耐久)试验	4.16	功 能 正 常。	合 格	
17	碰撞试验	4.17	功 能 正 常。	合 格	

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№Dz201300179

共 6 页 第 5 页


射频电磁场辐射抗扰度试验测试场地、仪器设备及布置示意图

1、测试场地：3 米法半电波暗室


2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9413B	合格
组合天线	CBL6140A	合格
转台控制器	CO 2000	合格

3、受试设备连接图：

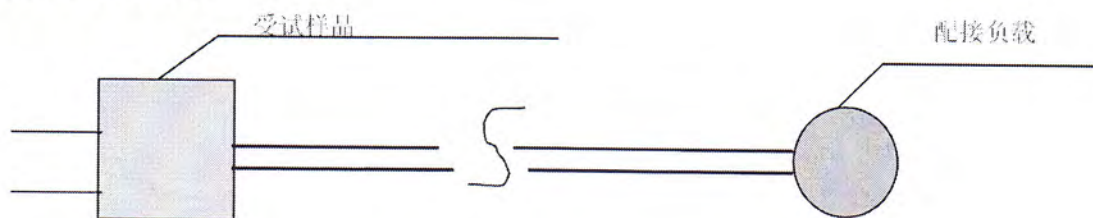

4、试验布置示意图：

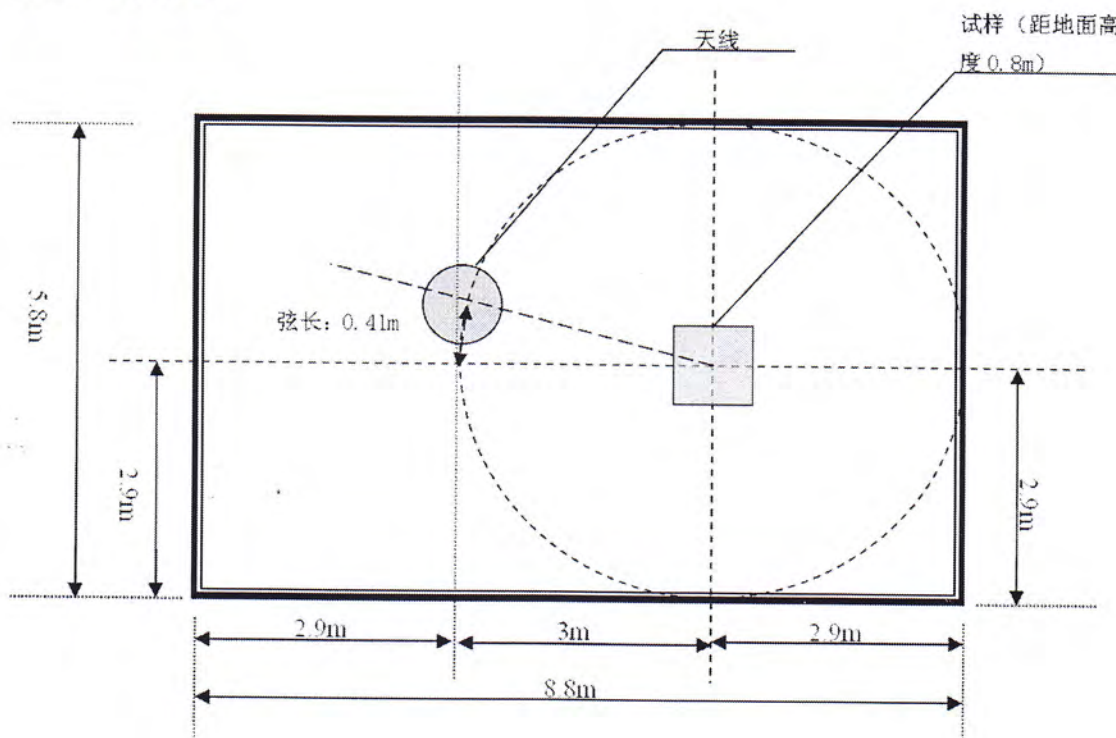

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№Dz201300179

共 6 页 第 6 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验测试场地、仪器设备及布置示意图

1、测试场地：电磁屏蔽室

2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

3、受试设备连接图：

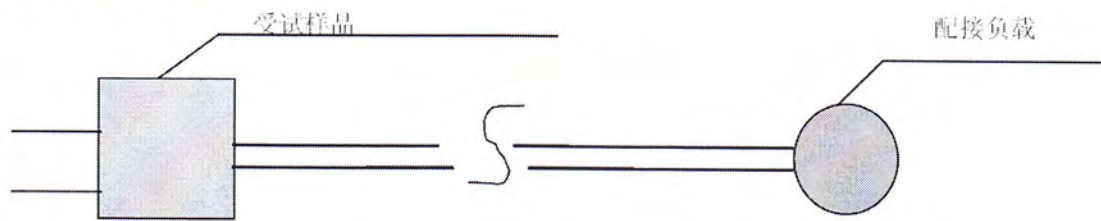

4、试验布置示意图：

